

UCHWAŁA Nr / /2025

RADY GMINY KOTLIN

z dnia grudnia 2025 r.

**w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych Gminy Kotlin na lata 2026-2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz.1153) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Gminy Kotlin na lata 2026-2030, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady

Dariusz Walczak

Zweryfikowano pod względem
formalno-prawnym

dnia 10.12.2025
radca prawny Jan Koźmiński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr / /2025
Rady Gminy Kotlin
z dnia grudnia 2025 r.

**w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych Gminy Kotlin na lata 2026-2030**

Zgodnie z art. 21 ust. 1-7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm./ przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Plan określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedłożony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Organem właściwym do zatwierdzenia powyższych planów zgodnie z powołaną ustawą jest rada gminy.


Poprzedni Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Kotlin opracowany został na lata 2021-2025, w związku z czym w chwili obecnej zachodzi potrzeba uchwalenia nowego planu.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), przed podjęciem uchwały Rada Gminy Kotlin otrzymała w dniu 8 grudnia 2025 roku opinię opatrzoną sygnaturą akt P.PRZT.76.35.2025.PH Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na temat planu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

WÓJT
Paweł Wyremblewski

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
GMINY KOTLIN NA LATA 2026-2030**

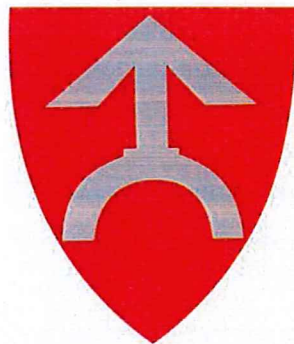

Grudzień 2025 r.

Spis treści

Wstęp.....	3
I. Stan aktualny	4
I.I. Stacje Uzdatniania Wody, Sieć wodociągowa	3
I.II. Gminna Oczyszczalnia Ścieków, Sieć kanalizacyjna	6
II. Zrealizowane inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne	8
III. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych	12
IV. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach	14
V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków	14
VI. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach	15
VII. Sposoby finansowania planowanych inwestycji	15
Załącznik	16

Wstęp.

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 ze zmianami). Niniejszy plan rozwoju i modernizacji opracowany został z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa i obejmuje zadania przewidziane na lata 2026 – 2030.

Podstawowe akty prawne w oparciu, o które opracowano Wieloletni Plan Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2026 – 2030 to:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609),
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz.54),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub rozporowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 23),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 2490 z późn. zm.).

Powyższe przepisy określają wymagania i standardy, jakie należy osiągnąć dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Osiągnięcie oczekiwanego stanu docelowego możliwe jest tylko przy wysokim zaangażowaniu organizacyjnym i inwestycyjnym. Plan zatem, obejmuje


zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakres tematyczny Planu zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji
- planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w ramach aglomeracji.

I. Stan aktualny.

I.II. Sieć wodociągowa, Stacje Uzdatniania Wody.

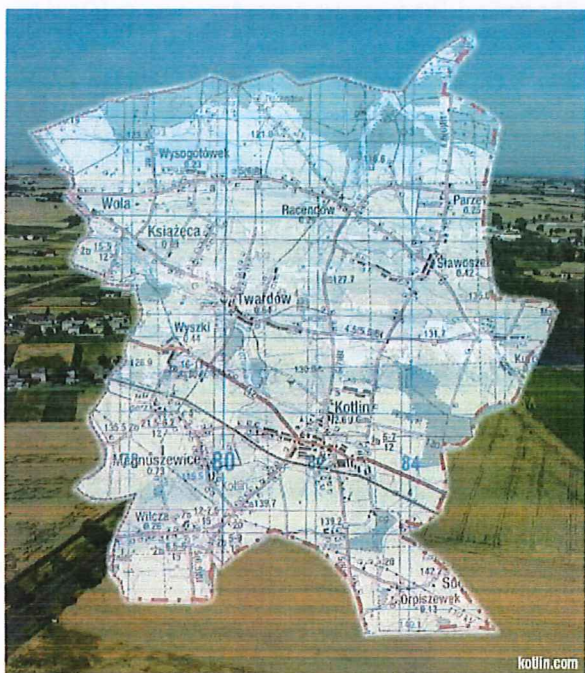

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy wynosi 105,6 km. Na terenie gminy Kotlin z usług wodociągowych korzysta ok. 99% mieszkańców.

Poziomy użytkownik wód podziemnych związane są głównie z utworami trzeciorzędowymi. Wszystkie jednostki osadnicze gminy objęte są systemami zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie Gminy Kotlin zlokalizowanych jest pięć stacji uzdatniania wody (SUW) w następujących miejscowościach: Kotlin, Kurcew, Magnuszewice, Wola Książęca i Wyszki.

SUW Kotlin - ujęcie miocenne – trzeciorzędowe wraz z wodociągiem wiejskim, 2 studnie głębinowe o głębokości S1 – 148 m p.p.t. i S2 – 146,5 m p.p.t. i wydajności 40,0 m³/h. Studnie pracowały w cyklu przemiennym, zlokalizowane na terenie byłego SKR Kotlin obecnie teren stacji uzdatniania wody w Kotlinie, stacja jest połączona z wodociągiem Twardów. SUW Kotlin zaopatruje w wodę wieś Kotlin, wieś Orpiszewek. Woda uzdatniania jest w procesie aeracji i filtrowania poprzez układ filtrów wytracających związki żelaza i manganu. Uzdatniona woda jest gromadzona w zbiorniku zasobowym o pojemności 200

m³, skąd pompowana jest układem pomp II stopnia do sieci. Średnie dobowe zapotrzebowanie wody wynosi ok. 600 m³/dobę.

Długość sieci: Bez przyłączy: 46,2 km

Z przyłączami: 63,72 km

Ilość wydobytej wody w 2024 r.: **62.639**m³/rok.

Na przełomie 2019/2020 roku wystąpiły poważne awarie na w/w studniach.

Dlatego też przystąpiono do opracowania dokumentacji na nowy odwiert studni S3 na głębokość do 150 m p.p.t. oraz wydajności 49 m³/h. Wykonano prace naprawcze - rekonstrukcyjne studni S2. Studnia S1 po opracowaniu dokumentacji zostanie zlikwidowana.

SUW Kurcew – zasilany trzeciorzędem z dwoma ujęciami głębinowymi o głębokości 139 m i 144 m, wydajności 27 m³/h, znajduje się w Kurcewie na terenie parku, sieć połączona jest z wodociągiem na terenie Racendowa. Woda uzdatniania jest w procesie aeracji i filtrowania poprzez filtr wytracający związki żelaza i manganu, dodatkowe odpowietrzenie na aeratorze umożliwia odprowadzenie siarkowodoru. Uzdatniona woda magazynowana jest w 2 zbiornikach zasobowych o pojemności 100 m³ każdy, skąd pompowana jest układem pomp II stopnia do sieci. Wydajność stacji wynosi 324 m³/dobę. SUW Kurcew zaopatruje w wodę wsie Kurcew, Parzew, Sławoszew.

Długość sieci: Bez przyłączy: 16,4 km

Z przyłączami: 22,5 km

Ilość wydobytej wody w 2024 r.: **65.122** m³/rok.

SUW Magnuszewice - ujęcie trzeciorzędowe wraz z wodociągiem wiejskim, studnia głębinowa S1 A o głębokości 144,0 m p.p.t. i wydajności 50 m³/h zlokalizowana na terenie parku w Magnuszewicach. Studnia głębinowa S3 o głębokości 146,5 m p.p.t. i wydajności 50 m³/h zlokalizowana na terenie stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach. Studnie pracują w tygodniowym cyklu przemiennym. Woda uzdatniana jest w procesie aeracji i filtrowania poprzez układ filtrów wytracających związki żelaza i manganu. Uzdatniona woda magazynowana jest w zbiorniku zasobowym o pojemności 100 m³ skąd pompowana jest układem pomp II stopnia do sieci. Stacja jest połączona z wodociągiem w Kotlinie. SUW Magnuszewice zaopatruje w wodę wsie Magnuszewice, Wilcza, z możliwością jednoczesnego zasilania Kotliny i Wyszek. Średnie zapotrzebowanie wody wynosi ok. 400 m³/d.

Długość sieci: Bez przyłączy: 6,2 km

Z przyłączami: 8,48 km

Ilość wydobytej wody w 2024 r.: **182.200** m³/rok.

Wykonane odwierty z studni głębinowych S4 i S5 na głębokości 140 m p.p.t. o wydajności 50m³/h. Natomiast studnia S3 została wyłączona z eksploatacji, do chwili ewentualnej jej rekonstrukcji.

SUW Wola Książęca – zasilany trzeciorzędem z dwoma ujęciami głębinowymi o wydajności 48 m³/h i 148,0 m³/h, głębokości 140 m p.p.t., która zlokalizowana jest na terenie działki nr 14/1 w Woli Książęcej wraz ze stacją uzdatniania i układem pomp II stopnia oraz 2 zbiornikami wody po 100 m³ każdy, wydajność stacji wynosi 450,0 m³/dobę, zaopatruje w wodę wieś Twardów, Wola Książęca, Wysogotówek z możliwością zasilania miejscowości Kotlin.

Długość sieci: Bez przyłączy: 21,7 km

Z przyłączami: 29,97 km

Ilość wydobytej wody w 2024 r.: **110.467 m³/rok.**

SUW Wyszki – zasilany trzeciorzędem z dwoma ujęciami głębinowymi, studnia Nr 1 o głębokości 140 m i Nr 2 o głębokości 144 m z wydajnością 92 m³/h. Woda uzdatniania jest w procesie aeracji i filtrowania poprzez układ filtrów wytracających związki żelaza i manganu. Uzdatniona woda magazynowana jest w zbiorniku zasobowym o pojemności 100 m³, skąd pompowana jest układem pomp II stopnia do sieci. SUW Wyszki zaopatruje w wodę wieś Wyszki z możliwością zasilania Kotliny poprzez połączenie z wodociągiem Kotlin.

Długość sieci: Bez przyłączy: 6,2 km

Z przyłączami: 8,48 km

Ilość wydobytej wody w 2024 r.: **32.085m³/rok.**

W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem jest zapewnienie niezawodności dostawy wody, podwyższenie jakości świadczonych usług. W zakresie sieci wodociągowej planowane są również inwestycje modernizacyjne, których podstawowym celem jest poprawa jakości wody poprzez wyeliminowanie związków żelaza i manganu oraz zapewnienie ciągłości dostawy wody dla odbiorców.

I.II. Gminna Oczyszczalnia Ścieków oraz sieć kanalizacyjna.

Oczyszczalni ścieków w Wyszkach



Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. W oczyszczalni prowadzona jest również przeróbka osadów ściekowych w warunkach stabilizacji tlenowej oraz odwadnianie osadów na

praszę taśmowej. Oczyszczalnia ścieków w Wyszках przyjmuje ścieki z terenów skanalizowanych gminy Kotlin oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. W 2018 r. Oczyszczalnia Ścieków w Wyszках została rozbudowana w ramach projektu

„Budowa kanalizacji we wsiach Racendów, Wysogotówek Gmina Kotlin etap II zadanie nr 3 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II”, dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Środowisko”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”.


Zakres rozbudowy oczyszczalni ścieków Wyszki polegał na dostosowaniu jej parametrów technicznych w oparciu o istniejącą technologię do przyjęcia ścieków w ilości do $Q_{\text{śrd}} = 2000 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Rozbudowa obejmowała wykonanie następujących obiektów:

- częściowe odtworzenie ogrodzenia oczyszczalni,
- budowę dwóch reaktorów biologicznych ze stacjami dmuchaw R4 i R5,
- budowę dwóch zagęszczaczy osadu Z3 i Z4,
- budowę dwóch osadników wtórnych OS 4 i OS 5,
- wykonanie czterech studni z pompami recyrkulacji wewnętrznej i reaktorów R4 i R5,
- wykonanie komory pomiarowej na rurociągu odpływowym z oczyszczalni,
- przebudowę wewnętrznej instalacji technologicznej, włączenie reaktorów R4 i R5 do istniejącej sieci,
- wykonanie wewnętrznej instalacji energetycznej wraz z automatycznym zestawem zasilającym (agregat prądotwórczy),
- przebudowa odcinka istniejącego rurociągu ciśnieniowego dostarczającego ścieki do oczyszczalni.

Na terenie Gminy Kotlin posesje podłączone do sieci wodociągowej lub korzystające z ujęć własnych odprowadzają ścieki w sposób zorganizowany poprzez wybudowaną sieć kanalizacyjną, są to miejscowości Kotlin, Kurcew, Magnuszewice, Orpiszewek, Parzew, Racendów, Sławoszew, Twardów, Wilcza, Wola Książęca, Wysogotówek oraz Wyszki. W związku z faktem, że do niektórych posesji nie było możliwości techniczno-

ekonomicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, część mieszkańców zagospodarowuje ścieki przy pomocy przydomowych oczyszczalni (55 szt.) oraz zbiorników bezodpływowych (71 szt.). Na terenie gminnej oczyszczalni ścieków funkcjonuje stacja zlewna odbierająca ścieki dowożone.

Na koniec 2024 r. sieć kanalizacji sanitarnej liczyła łącznie 113,45 km, przy 1565 przyłączach prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Łącznie z gospodarstw

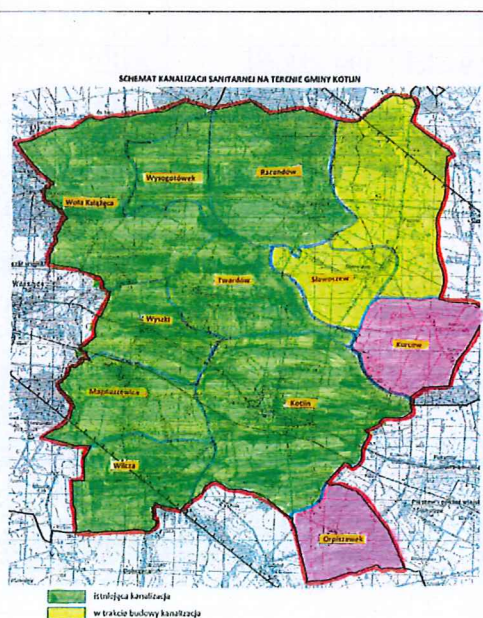

domowych w 2024 r. odprowadzono 388 014 m³ ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wyszkach. Gmina Kotlin posiada wyznaczoną aglomerację Kotlin przyjętą uchwałą Nr LVI/357/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kotlin, do wartości RLM 6592.

W 2024 roku przeprowadzono prace inwestycyjne związane ze skanalizowaniem miejscowości Orpiszewek i Kurcew. Łączna długość sieci 9,79 km wraz z przyłączami w ilości 61.

W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków podejmowane są działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego i podniesienie poziomu świadczenia usług, dążąc tym samym do optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody, a także oczyszczania ścieków, co też przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji gminy Kotlin i związanej z tym ochrony zasobów wodnych przed niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków z gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych i usługowych oraz przed zanieczyszczaniem środowiska.

II. Zrealizowane usługi wodociągowe i kanalizacyjne.

Lp.	Wyszczególnienie prac	Wartość w zł	Termin realizacji
2022			
1.	Odwiert I studni głębinowej w Kotlinie: wykonano naziemną obudowę studni DN 100, wraz z montażem pompy głębinowej na głębokości 54m p.p.t. oraz otwór studzienny na rurach PVC Ø DN 250KV o głębokości 147 m p.p.t. Uzyskano następujące parametry studni: - stabilizacja zwierciadła wody st- 42,60m - wydajność studni Q – 49,70 m ³ /h - depresja S -10,45m	388 365,29	2022
2.	Modernizacja Stacji Uzdatnienia Wody w miejscowości Magnuszewice polegająca na: budowie studni głębinowej nr 4 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice gdzie wykonano naziemną obudowę studni DN 100, wraz z montażem pompy głębinowej na głębokości 54m p.p.t. oraz otwór studzienny na rurach PVC Ø DN 250KV o głębokości 147 m p.p.t. Uzyskano następujące parametry studni: - stabilizacja zwierciadła wody st- 34,25m - wydajność studni Q – 40,1 m ³ /h - depresja S -10,05m;	390 428,00	2022

	Budowa studni głębinowej nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice i wykonano naziemną obudowę studni DN 100, wraz z montażem pompy głębinowej na głębokości 54m p.p.t.; oraz otwór studzienny na rurach PVC Ø DN 250KV o głębokości 148 m p.p.t. Uzyskano następujące parametry studni: - stabilizacja zwierciadła wody st- 34,8m - wydajność studni Q – 41 m³/h - depresja S -10,8m Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego	393 723,17	2022
2023			
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie : a) ul. I. Krasickiego: • długość sieci wodociągowej 569 m, - hydranty p.poż. 4 szt., - ilość przyłączy 34, • długość sieci kanalizacji sanitarnej 505 m, b) ul. 27 Grudnia: • długość sieci wodociągowej 239 m, - hydranty p.poż. 4 szt., - ilość przyłączy 34, • długość sieci kanalizacji sanitarnej 72m. Dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	1 078 033,50	2023
2024			
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek gm. Kotlin Długość sieci: -kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC200mm mb 2674,2, -odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVC160mm mb/szt 205,6/45, -rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD90mm mb 3556,1. -przepompownia ścieków bet. 1500mm kpl 4,0. Dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	3 899 100,00	2024
5.	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie Długość sieci: -kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC200mm -1402,5 mb, -odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVC160mm mb/szt 78,5/16 -rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD90mm mb 2162,9 -przepompownia ścieków bet. 1500mm kpl 3,0 -przydomowe przepompownie ścieków kpl 2,0 -rurociąg tłoczny z PPS PEHD63mm mb/szt364,8/2,0	5 195 151,00	2024

	Dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.		
6.	Budowa stacji uzdatniania wody w Kotlinie Budowie ujęcia wody wraz z budową budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Kotlin. Ujęcie to ma stanowić rezerwę wody pitnej dla mieszkańców gminy Kotlin, gdzie w godzinach szczytu rozbiorów wody występuje deficyt w zaopatrzeniu w wodę. Przedmiotowa Inwestycja dotyczy projektu budowlanego budynku hali układu napowietrzania oraz filtrów stacji uzdatniania wody w Kotlinie na dz. nr ewid. 356/1. W ramach inwestycji należy wykonać budynek o wymiarach 9,24 x 24,19m, żelbetowy podziemny odстойnik wód popłucznych poj. 50m³, trzy stalowe naziemne zbiorniki retencyjne poj. 100m³ każdy oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą w tym obudowę jednej studni głębinowej naziemnej typ Lange, dwa podziemne zbiorniki bezodpływowe poj. 1500l na ścieki bytowe oraz technologiczne (z chlorowni) a także niezbędną instalację wod-kan i elektroenergetyczną podziemną. W ramach projektu budowlanego wykonane zostaną następujące zadania: • budowa budynku stacji uzdatniania wody o wydajności 48m³/h • budowa trzech zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 300 m³ wraz z fundamentem, • budowa podziemnego odстойnika wód popłucznych o pojemności 50 m³, • wykonanie ogrodzenia terenu, • Budowa infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, • Zaprojektowanie układu komunikacyjnego, oświetlenia zewnętrznego na terenie przylegającym do stacji uzdatniania wody, • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW oraz agregatu. Dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 733 054,03	2024-2026
7.	Odwiert II studni głębinowej w Kotlinie: Projekt robót geologicznych przewiduje wykonanie studni awaryjnej nr 2 o następującej konstrukcji (projekt powtarzalny): • rura nadfiltrowa PVC SBF typ KV DN 250 zew. 280 mm, długości 121,0 m, • filtr siatkowy na rurze PVC SBF typ KV DN 250 zew. 280 mm, długości 17,0 m, • rura podfiltrowa PCV SBF typ KV DN 250 zew. 280 mm z denkiem plastikowym, długości 4,0 m. Głębokość studni wyniesie 142,0 m p.p.t., a wydajność Qekspl. = 45,0 m³/h, Qmax = 45,0 m³/h.	1 356 356,55	2024-2026

	Przedsięwzięciem przeznaczonym do realizacji jest wykonanie obok istniejącej studni podstawowej nr 1 studni awaryjnej nr 2 ujmujących neogeński – mioceński poziom wodonośny wraz z obudowami oraz zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi, dla zaopatrzenia w wodę niezbędną dla potrzeb socjalno – bytowych i gospodarczych mieszkańców i innych użytkowników nowo projektowanego gminnego ujęcia w miejscowości Kotlin tj. części miejscowości Kotlin oraz miejscowości Orpiszewek. Dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.		
8.	Modernizacja sieci wodociągowej Magnuszewice, Wilcza, Wyszki. Zakres prac: Budowa zbiornika zasobowego wody na SUW w Wyszkach wraz z instalacją zasilania awaryjnego z agregatem prądotwórczym oraz odbudową studni; Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania planowanej rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wyszki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującej swym zakresem: a) roboty branży sanitarnej – budowę nowego (drugiego) zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, demontaż i budowę nowego odstoju wód popłucznych, wymianę obudowy istniejącej studni S1 z betonowej na obudowę typu LANGE, budowę nowych rurociągów technologicznych łączących nowy zbiornik buforowy z istniejącymi sieciami, b) zagospodarowanie terenu SUW – demontaż istniejącego ogrodzenia z wykonaniem nowego ogrodzenia panelowego 3D wraz z bramą wjazdową i furtką, umocnienie terenu wokół zbiorników obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem i wypełnienie tłucznem na podsypce piaskowo-cementowej; c) roboty branży elektrycznej – agregat prądotwórczy i dostosować do SZR, dostosowanie układu elektrycznego i sterowniczego do prawidłowego funkcjonowania SUW po rozbudowie. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy, w wymaganej ilości i pod pożądanym ciśnieniem, z wykorzystaniem potencjału istniejącego ujęcia wody (studni głębinowych). Dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	981 634,00	2024-2026
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kotlin. W zakres prac wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac dla prawidłowego funkcjonowania planowanej	1 118 067,07	2024-2026

	przebudowy dwóch przepompowni ścieków zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr: 49 (ul. Powstańców Wielkopolskich - obręb Kotlin), 121 i 127 (Magnuszewice – obręb Magnuszewice, w ciągu ulicy W. Kosińskiego), gmina Kotlin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej odcinkowo z rur PCV średnicy 225 mm i odcinkowo z rur HDPE 200 mm wraz wykonaniem 13 szt przykanalików średnicy 160 mm zakończonych studnią rewizyjną – odbiorczą zlokalizowaną w ulicy Sławoszewskiej, bezpośrednio przy granicy poszczególniej działki budowlanej włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do odbiornika, istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej, projektuje się w ulicy 15 Sierpnia Dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.		
2025			
10.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kotlinie Ogólny zakres robót obejmował zaprojektowanie i wykonanie m.in.: - wymiany rozdzielnicy głównej, - wymiany rozdzielnicy sterującej pracą SUW, - wymiany rozdzielnicy sterującej pracą zestawu hydroforowego, - wizualizacja pracy układu – otwarty system SCADA, - zabudowa indywidualnych przetwornic częstotliwości dla pomp zasilających sieć wodociągową, - zabudowa indywidualnej przetwornicy częstotliwości dla pompy płuczącej filtry, - montaż wyposażenia technicznego dla układu uzdatniania i dystrybucji wody tj. skrzynia rewizyjna popłuczyn, - zabudowa układu dozowania podchlorynu sodu w oparciu o pompę membranową na zbiorniku 200L, działającą w pełnej automatyce, - zabudowa agregatu prądotwórczego zewnętrznego, - zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej do odbiorców w trakcie prowadzonych robót. Dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	439 700,00	2025

III. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

W celu wypełnienia obowiązków ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 poz. 757z późniejszymi zmianami) Gmina Kotlin rozbudowuje, w oparciu o posiadane środki finansowe istniejące sieci wodno - kanalizacyjne oraz stara się sprostać zmieniającym się przepisom i standardom jakościowym.

Celem Gminy Kotlin jest wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Kotlin, a w szczególności:

- 1) zaopatrywanie w wodę ludności oraz innych odbiorców,
- 2) odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie posiadanymi urządzeniami,
- 3) eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
- 4) racjonalna i oszczędna gospodarka wodna oraz dysponowanie zasobami wodnymi w ramach określonych pozwoleń wodno-prawnych,
- 5) prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej wymienionym zakresie,
- 6) prowadzenie badań oraz analiz jakości wody w całym procesie technologicznym, celem uzyskania określonych prawem parametrów jakościowych,
- 7) kontrola parametrów ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków,
- 8) wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Proces oczyszczania ścieków jest realizowany w oparciu o istniejącą oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Wyszkach.

W ramach przedstawionego zakresu Gmina Kotlin będzie prowadzić działania w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych obejmujące:

- 1) urządzenia służące do ujmowania i uzdatniania wody,
- 2) urządzenia służące do oczyszczania ścieków,
- 3) sieć wodociągową będącej w jej posiadaniu,
- 4) sieć kanalizacyjną do pierwszej studzienki licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości,
- 5) zapewnienie zdolności pracy posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
- 6) zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
- 7) zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków do odbiorników – rz. Kotlinki.

Ponadto Gmina będzie prowadziła usługi w zakresie:

- 1) montażu wodomierzy głównych,
- 2) wydawania technicznych warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. oraz uzgadniania dokumentacji projektowej w tym zakresie,
- 3) wykonywania odbiorów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy domowych.

Realizowane inwestycje zmierzają do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb ludności Gminy Kotlin - zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczeniu ścieków. Cele realizowane są poprzez etapowanie budowy nowych oraz utrzymanie starych urządzeń w sprawności technicznej. Zadania inwestycyjne wymagają dużych nakładów, ich realizacja uzależniona jest od posiadanych środków finansowych zarówno własnych jak i zewnętrznych.

IV. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych w latach 2026-2030.

W latach 2026-2030 najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne stanowią:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie, lata 2027-2029;
- Modernizacja sieci wodociągowej w Magnuszewicach, Wilczy i Wyszkach, lata 2027-2028;
- Modernizacja sieci wodociągowej w Woli Książęcej, Wysogotówku i Wyszkach, lata 2027-2028;
- Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kotlin o długości 2,5 km- poprawa jakości wody pitnej, w latach 2027-2028;
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin, w roku 2026;
- Budowa- przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach, w roku 2026.

V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Wśród przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody na terenie tutejszej gminy do najważniejszych należą:

- optymalizację zarządzania sieciami wodociągowymi,
- utrzymanie wysokiej jakości produkowanej wody;
Gmina Kotlin prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej, na który składa się ciągła kontrola jakości pod względem fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym. Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania, utrzymać wysoką jakość produkowanej wody oraz optymalizować koszty uzdatniania wody,
- aktywną kontrolę wycieków,
- kontrole legalności podłączeń wodociągowych,

O ilości wytworzonych ścieków komunalnych decyduje przede wszystkim ilość zużywanej na potrzeby bytowe wody oraz szczelność wybudowanej sieci. W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się:

- prowadzenie monitoringu ilości i jakości ścieków dopływających na oczyszczalnię,

- w miarę rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, instalowanie systemu monitorującego stan układów pompowych w przepompowniach,
- prowadzenie ewidencji odbieranych ścieków dostarczanych na stację zlewną,
- kontrolowanie jakości i ilości ścieków wprowadzanych do zbiorczego systemu przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze,
- kontrolę legalności podłączeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Realizując powyższe zadania w przepompowniach sieci kanalizacyjnej zamontowano urządzenia zabezpieczające pracę pomp, sygnalizujące oraz monitorujące. Urządzenia dają możliwość śledzenia na bieżąco stan pracy z zastosowaniem technik internetowych.

VI. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Nakłady finansowe w rozbiciu na poszczególne lata w okresie 2026-2030 przedstawia tabela nr 1 stanowiąca Załącznik do niniejszego Planu.

VII. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Zadania określone w Planie realizowane będą z kilku źródeł tj. ze środków budżetu Gminy, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków pomocowych funduszy unijnych, w tym środków strukturalnych, w zależności od możliwości pozyskania danych środków.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady inwestycyjne w zł					
		2026	2027	2028	2029	2030	Razem
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie	0,00	600 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	3 300 000,00
2	Modernizacja sieci wodociągowej w Magnuszewicach, Wilczy i Wyszках	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3	Modernizacja sieci wodociągowej w Woli Książęcej, Wysogotówku i Wyszках	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	850 000,00
4	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kotlin o długości 2,5 km- poprawa jakości wody pitnej	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
5	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
6	Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Razem	12 400 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	1 400 000,00	0,00	18 150 000,00



P.RZT.76.35.2025.PH

sygn. akt: P.RZT.76.35.2025

Wójt Gminy Kotlin

W odpowiedzi na pismo Sekretarza Gminy Kotlin z dnia 17 listopada 2025 r., znak: RGK.602.7.2025, przekazujące do zaopiniowania Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Kotlin na lata 2026-2030 (dalej: wieloletni plan, WPRiM), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej: Dyrektor RZGW w Poznaniu), w oparciu o treść przepisu art. 21 ust. 4a oraz ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757, dalej: Ustawa), wydaje opinię.

W zakresie planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ujętego w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, Dyrektor RZGW w Poznaniu wskazuje, że w wieloletnim planie został przedstawiony sposób realizacji VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (dalej: VI aKPOŚK).

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do dostosowania gospodarki ściekowej do wymagań dotyczących systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych wynikających z dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. UE. L. 1991 Nr 135, poz. 40 ze zm., dalej: „dyrektywa ściekowa”). Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy ściekowej jest krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (dalej: KPOŚK). Celem KPOŚK, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji o RLM $\geq 2\,000$, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2025 r. 960 ze zm., dalej: Prawo wodne) KPOŚK podlega aktualizacji co najmniej raz na cztery lata. Ostatnia, a zarazem szósta aktualizacja KPOŚK, została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 5 maja 2022 r. Działania w niej zaplanowane powinny zostać zrealizowane oraz osiągnąć efekt ekologiczny do końca 2027 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 6 Ustawy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określa w szczególności planowany sposób realizacji KPOŚK, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa wodnego, ujętej w KPOŚK.

W WPRiM wzięto pod uwagę, że ww. plan powinien uwzględniać obowiązki wynikające z dyrektywy ściekowej nałożone na Gminę Kotlin, na obszarze którego wyznaczono aglomerację Kotlin o I_d PLWL119. Aglomeracja Kotlin została wyznaczona na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne, uchwałą nr XXVII/153/2020 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 13 stycznia 2021 r., poz. 501) i uchyloną uchwałą nr LVI/357/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kotlin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 20 lipca 2023 r., poz. 7028). W uchwale wykazano, że stopień wyposażenia aglomeracji Kotlin w system zbierania ścieków wynosi 100%. W przesłanym sprawozdaniu z realizacji krajowego programu oczyszczania

ścieków komunalnych za rok 2024 procent skanalizowania aglomeracji wyniósł 100%. Zgodnie z VI aKPOŚK aglomeracja Kotlin posiada wskaźnik podłączonych RLM do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na poziomie 95,5%. W VI aKPOŚK dla aglomeracji Kotlin wskazano plan podłączenia pozostałych mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacji. Zostało to również ujęte w WPRiM.

Z przedłożonych w sprawie dokumentów wynika, że planowane do realizacji inwestycje są tożsame z inwestycjami wskazanymi w VI aKPOŚK.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1074, dalej: Rozporządzenie) ustalając niezbędne przychody na potrzeby obliczenia cen i stawek opłat planowanych na 3 lata obowiązywania taryfy uwzględnia się w szczególności:

- 1) koszty eksploatacji i utrzymania ponoszone w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:
 - a) amortyzację lub odpisy umorzeniowe ustalane zgodnie z przepisami o rachunkowości od wartości początkowej środków trwałych metodą liniową niezależnie od źródeł ich finansowania,
 - b) opłaty za korzystanie ze środowiska,
 - c) opłaty za usługi wodne;
- 2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa;
- 3) koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu;
- 4) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji;
- 5) rezerwy na należności nieregularne;
- 6) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia, która została przyjęta do wyliczenia niezbędnych przychodów, o których mowa w pkt 1 lit. a, oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia;
- 7) marżę zysku zapewniającą ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Powyższy przepis zawiera szereg kosztów, które w szczególności przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno wziąć pod uwagę przy ustalaniu niezbędnych przychodów. Koszty te przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne planuje, m.in. na podstawie nakładów wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych, ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy, z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w latach obowiązywania nowej taryfy (§ 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia).

Należy tutaj zaznaczyć, że uwzględnienie w niezbędnych przychodach oraz cenach i stawkach opłat kosztów, w tym wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie. Obowiązek ten obejmuje również stosowane stawki amortyzacji środków trwałych powstałych w ramach inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, a także przyjęty przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne okres amortyzacji. Zważając na fakt, że decyzje o ustaleniu rocznej stawki amortyzacji, jak również o długości przyjętego okresu amortyzacji, podejmuje kierownik jednostki – kierownik przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno przy konstrukcji wniosku taryfowego działać w oparciu o § 7 ust. 6 Rozporządzenia, aby

finalnie nie powodować nadmiernego obciążenia odbiorców usług, gdyż koszty amortyzacji mają niewątpliwie wpływ na wysokość taryf.

Jako, że istotnym celem zatwierdzania taryf jest ochrona odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen, nie można tracić z pola widzenia, że cel ten powinien również przyświecać władzy lokalnej w ramach realizacji zadań własnych gminy. Należy zwrócić uwagę na treść przepisu § 3 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, w którym ustawodawca przewidział, iż obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest opracowanie taryfy w taki sposób, aby zapewniała ona ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Funkcję zatwierdzania taryf przez organ regulacyjny podkreślił również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 2019 r., sygn. I GSK 1428/18 (LEX nr 2754964), wskazując, że celem zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest niewątpliwie ochrona odbiorców usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Ma ona zapobiegać nadmiernemu i nieuzasadnionemu wzrostowi cen za usługi świadczone przez te przedsiębiorstwa. Cel ten jest wielokrotnie wskazywany w samej Ustawie, jak i Rozporządzeniu – z jednej strony z uwagi na podstawowy i niezbędny do życia charakter usług wodociągowo-kanalizacyjnych, stanowiącego jednocześnie zadanie użyteczności publicznej polegające na zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, a z drugiej – na monopolistyczną pozycję przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Z tej przyczyny konieczne jest branie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod uwagę również aspektu społecznego wykonywanej działalności oraz skutków jakie w tej sferze wywiera. Podwyższanie cen i stawek opłat bez wyraźnego uzasadnienia stanowi wyraz wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji w stosunku do odbiorców usług i nie zasługuje na aprobatę. Projektując taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo winno wziąć pod uwagę przewidywane zmiany warunków świadczenia usług i na tej podstawie ustalić marżę zysku na odpowiednim i wyważonym poziomie w taki sposób, aby z punktu widzenia charakteru wykonywanej działalności, która jednocześnie jest zadaniem użyteczności publicznej, była ona racjonalna i nie stanowiła nadmiernego obciążenia odbiorców usług.

Mając na uwadze treść wieloletniego planu wskazać należy, że nie przedstawia on precyzyjnych informacji odnoszących się do konkretnych wartości zarówno w zakresie założeń, które skłoniły przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do zrealizowania wskazanych inwestycji, jak i planowanych efektów, sposobu realizacji zamierzonych działań i funkcjonowania projektowanych zmian, a także przełożenia na ponoszone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne koszty oraz ochronę odbiorców usług przed nadmiernym wzrostem cen.

W związku z powyższym, pismem z dnia 26 listopada 2025 r., znak: P.RZT.76.35.2025/WW/PH, Dyrektor RZGW w Poznaniu skierował do Wójta Gminy Kotlin wezwanie do przekazania informacji i dokumentów w zakresie przedstawienia precyzyjnej listy środków trwałych, wysokości stawki amortyzacyjnej, daty oddania środków trwałych do użytkowania w podziale na poszczególne lata obowiązywania wieloletniego planu oraz ustalenia niezbędnych przychodów planowanej nowej taryfy.

Wnioskodawca pismem z dnia 4 grudnia 2025 r., znak: RGK.602.7.2025, złożył dodatkowe wyjaśnienia zawierające tabelę dotyczącą planowanych niezbędnych przychodów nowej taryfy. Zgodnie z przedłożonymi informacjami w odpowiedzi na ww. wezwanie wieloletni plan ma wpływ na wzrost planowanych niezbędnych przychodów nowej taryfy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Realizacja zadań podniesie koszty amortyzacji lub odpisów umorzeniowych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji.

Według informacji o sposobie finansowania planowanych modernizacji i inwestycji, ujętej w wieloletnim planie, finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych odbywać się będzie ze środków budżetu Gminy, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków pomocowych funduszy unijnych, w tym środków strukturalnych, w zależności od możliwości pozyskania danych środków.

W opinii Dyrektora RZGW w Poznaniu przedsiębiorstwo powinno uwzględnić wysokość planowanych nakładów na zadania inwestycyjne oraz skutki (zarówno kosztowe jak i przychodowe) wykonania zadań wynikających z realizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. W planie powinny więc zostać ujęte te wszystkie elementy, które mają wpływ na poziom przychodów i kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Umożliwi to przedsiębiorstwu planowanie niektórych pozycji kosztowych, które stanowią podstawę kalkulacji cen i stawek opłat.

Niezbędne przychody powinny pokryć uzasadnione koszty związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Natomiast planowane niezbędne wydatki wynikające z realizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych powinny być kosztem związanym z prowadzeniem ww. działalności.

Uwzględniając powyższe, na etapie projektowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo winno dokonać analizy ekonomicznej weryfikując koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Należy zaznaczyć, że koszty, aby mogły być uznane za uzasadnione, muszą spełnić łącznie trzy kryteria: niezbędności, zasadności ekonomicznej (oznacza to konieczność rozpatrzenia relacji poniesionego wydatku do uzyskanego efektu) oraz należytej staranności mającej za cel interesy odbiorców.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedmiotowy wieloletni plan będzie miał wpływ na wysokość taryf.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kotlin, skrytka ePUAP: 15b4ow6xy5;
2. RZŚ;
3. RZT aa.